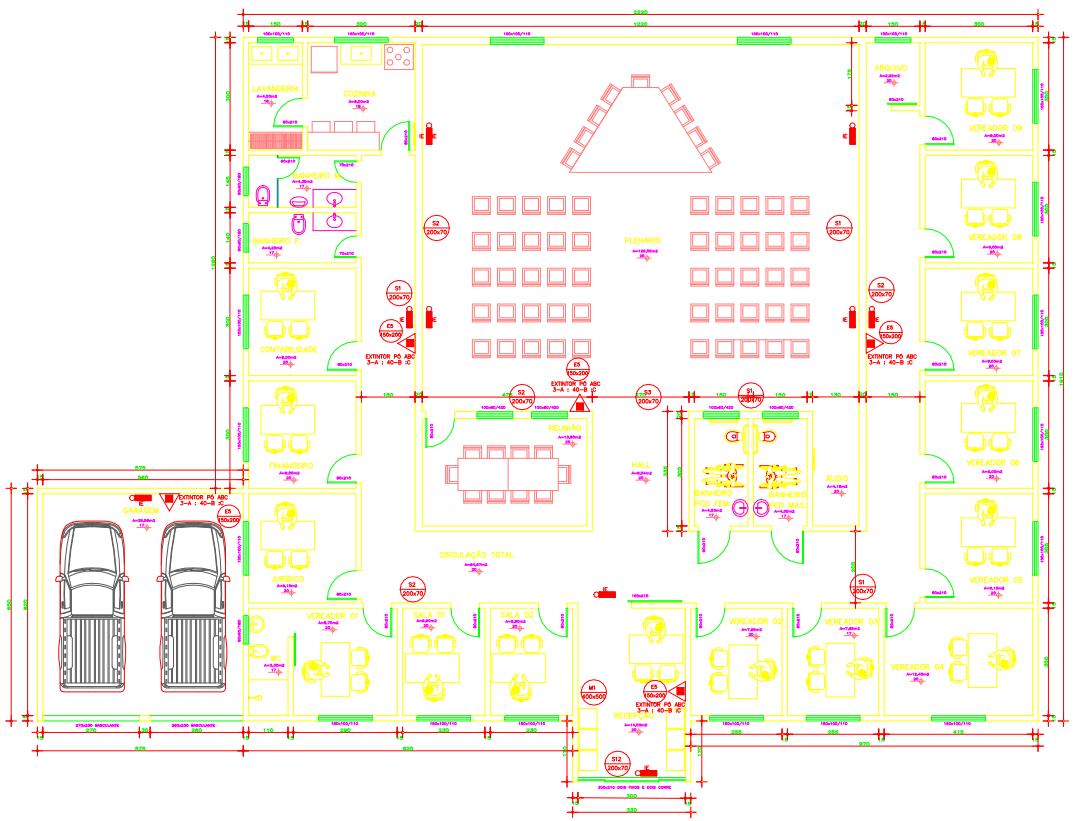



DET. EXTINTORES



NOTA:

– OS EXTINTORES PORTÁTEIS DEVEM SER INSTALADOS COM SUA PARTE SUPERIOR A 1,60m ACIMA DO PISO ACABADO.

– OS SUPORTES DE FIXACAO DOS EXTINTORES, NAS PAREDES OU COLUNAS, DEVEM RESISTIR A TRES VEZES A SUA MASSA TOTAL.

– A SINALIZAÇÃO DE PAREDE DEVERÁ SER FIXADA LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METÁLICAS DE MADEIRA OU FIBRA.

PLACAS INDICATIVAS NORMA CONF. IT 15

PLACA	MEDIDA DE SEGURANÇA	FORMATO	INDICAÇÃO
M1	FUNDO: VERDE LETRAS: BRANCO	ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DOS SEGUINTES SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – EXTINTORES DE INCÊNDIO – ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA – SAÍDA DE EMERGÊNCIA – SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA EDIFICAÇÃO EM CONCRETO ARMADO EM CASO DE EMERGÊNCIA LIGUE 193 – CORPO DE BOMBEIROS LIGUE 190 – POLÍCIA MILITAR	NOTAS 1– DIMENSÕES DEVERÃO SER FIXADAS NA PARTE PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO PODENDO SER CONFECCIONADAS EM CHAPAS METÁLICAS, DE MADEIRA, FIBRA OU ÓRGÃO PRÓPRIO. 2 – DIMENSÕES DA PLACA CONFORME DO ANEXO DA IT 15 3– ALTURA MÍNIMA DAS LETRAS CONFORME TABELA 2 DO ANEXO DA IT 15
S1	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SÍMBOLO: retangular FUNDO: verde PICTOGRAMA: fotoluminescente DIMENSÕES: L=2H (largura igual ao dobro da altura) dimensão recomendada de 23cm x 46cm (para distância máxima de visualização de 15m.)	Indicação do sentido do aclão (esquerda e esquerda)
S2			Indicação do sentido do aclão (esquerda e esquerda)
S3			Indicação o ser afixada acima da porta, para indicar o acesso à saída
S8			Indicação do sentido de descida quando houver escada
S12			Indicação o ser afixada acima da porta, para indicar o acesso à saída
E5	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SÍMBOLO: quadrado (recomendado) FUNDO: vermelho DIMENSÕES: L=H (largura igual à altura) Dimensão recomendada de 33x33cm (para distância máxima de visualização de 15m.)	Indicação de localização dos extintores de incêndio

QUADRO DE AREAS (m2)

TERRENO	1.090,00 m2
CONSTRUÇÃO PLENÁRIO	125,05m2
ADMINISTRAÇÃO/SALAS	341,95m2
ÁREA TOTAL	467,00m2

LEGENDA

A	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO–20 BC	S1 200x70	SINALIZAÇÃO DA ROTA DE SAIDA DIMENSÕES 200x70mm
B	EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 2A	S2 200x70	SINALIZAÇÃO DE SAIDA –DIMENSÕES 200x70mm
A	EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 3–A40–BIC	S3 200x70	SINALIZAÇÃO DE SAIDA –DIMENSÕES 200x70mm
	TIPO BALIZAMENTO (SINALIZAÇÃO DE SAÍDA)	S8 200x70	SINALIZAÇÃO DE SAIDA –DIMENSÕES 200x70mm
	SAÍDA FINAL DE ROTA DE FUGA	S9 200x70	SINALIZAÇÃO DE SAIDA –DIMENSÕES 200x70mm
E	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	S12 200x70	SINALIZAÇÃO DE SAIDA –DIMENSÕES 200x70mm
E5 150x200	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DIMENSÕES 150x200mm		
M1 400x500	SINALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO DA EDIFICAÇÃO – DIMENSÕES 400x500mm		

PROPRIETÁRIO CÂMARA MUNICIPAL DE DELTA – MG
CNPJ 01.635.088/0001–48

RT DO PROJETO DAVID ALBERT SILVA
ENG. CIVIL CREA: 175.508/D–MG

FOLHA 01/01	PROJETO COMPLETO	ESCALA INDICADA
PROJETO COMPLETO	ASSUNTO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	
	OCUPAÇÃO : D–1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
	LOCAL: RUA JARDIM DAS OLIVEIRAS, ESQUINA COM RUA SINOMAR DE OLIVEIRA DELTA – MG	
	PROPRIETÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE DELTA – MG	
	RESP. TÉCNICO: DAVID ALBERT SILVA	
	ÁREA DO TERRENO: 1090,00 m2	ÁREA : 467,00m2.
	DESENHISTA: DAVID ALBERT	DATA: 25/10/2021